

PUSZYNA

KURFANTÓW

NR 1526

DRÓGA POWIATOWA

DZIAŁKA  
AGENCYJNA


BIAŁA

OBJAŚNIENIA:

01

miejsce badań

zał.1

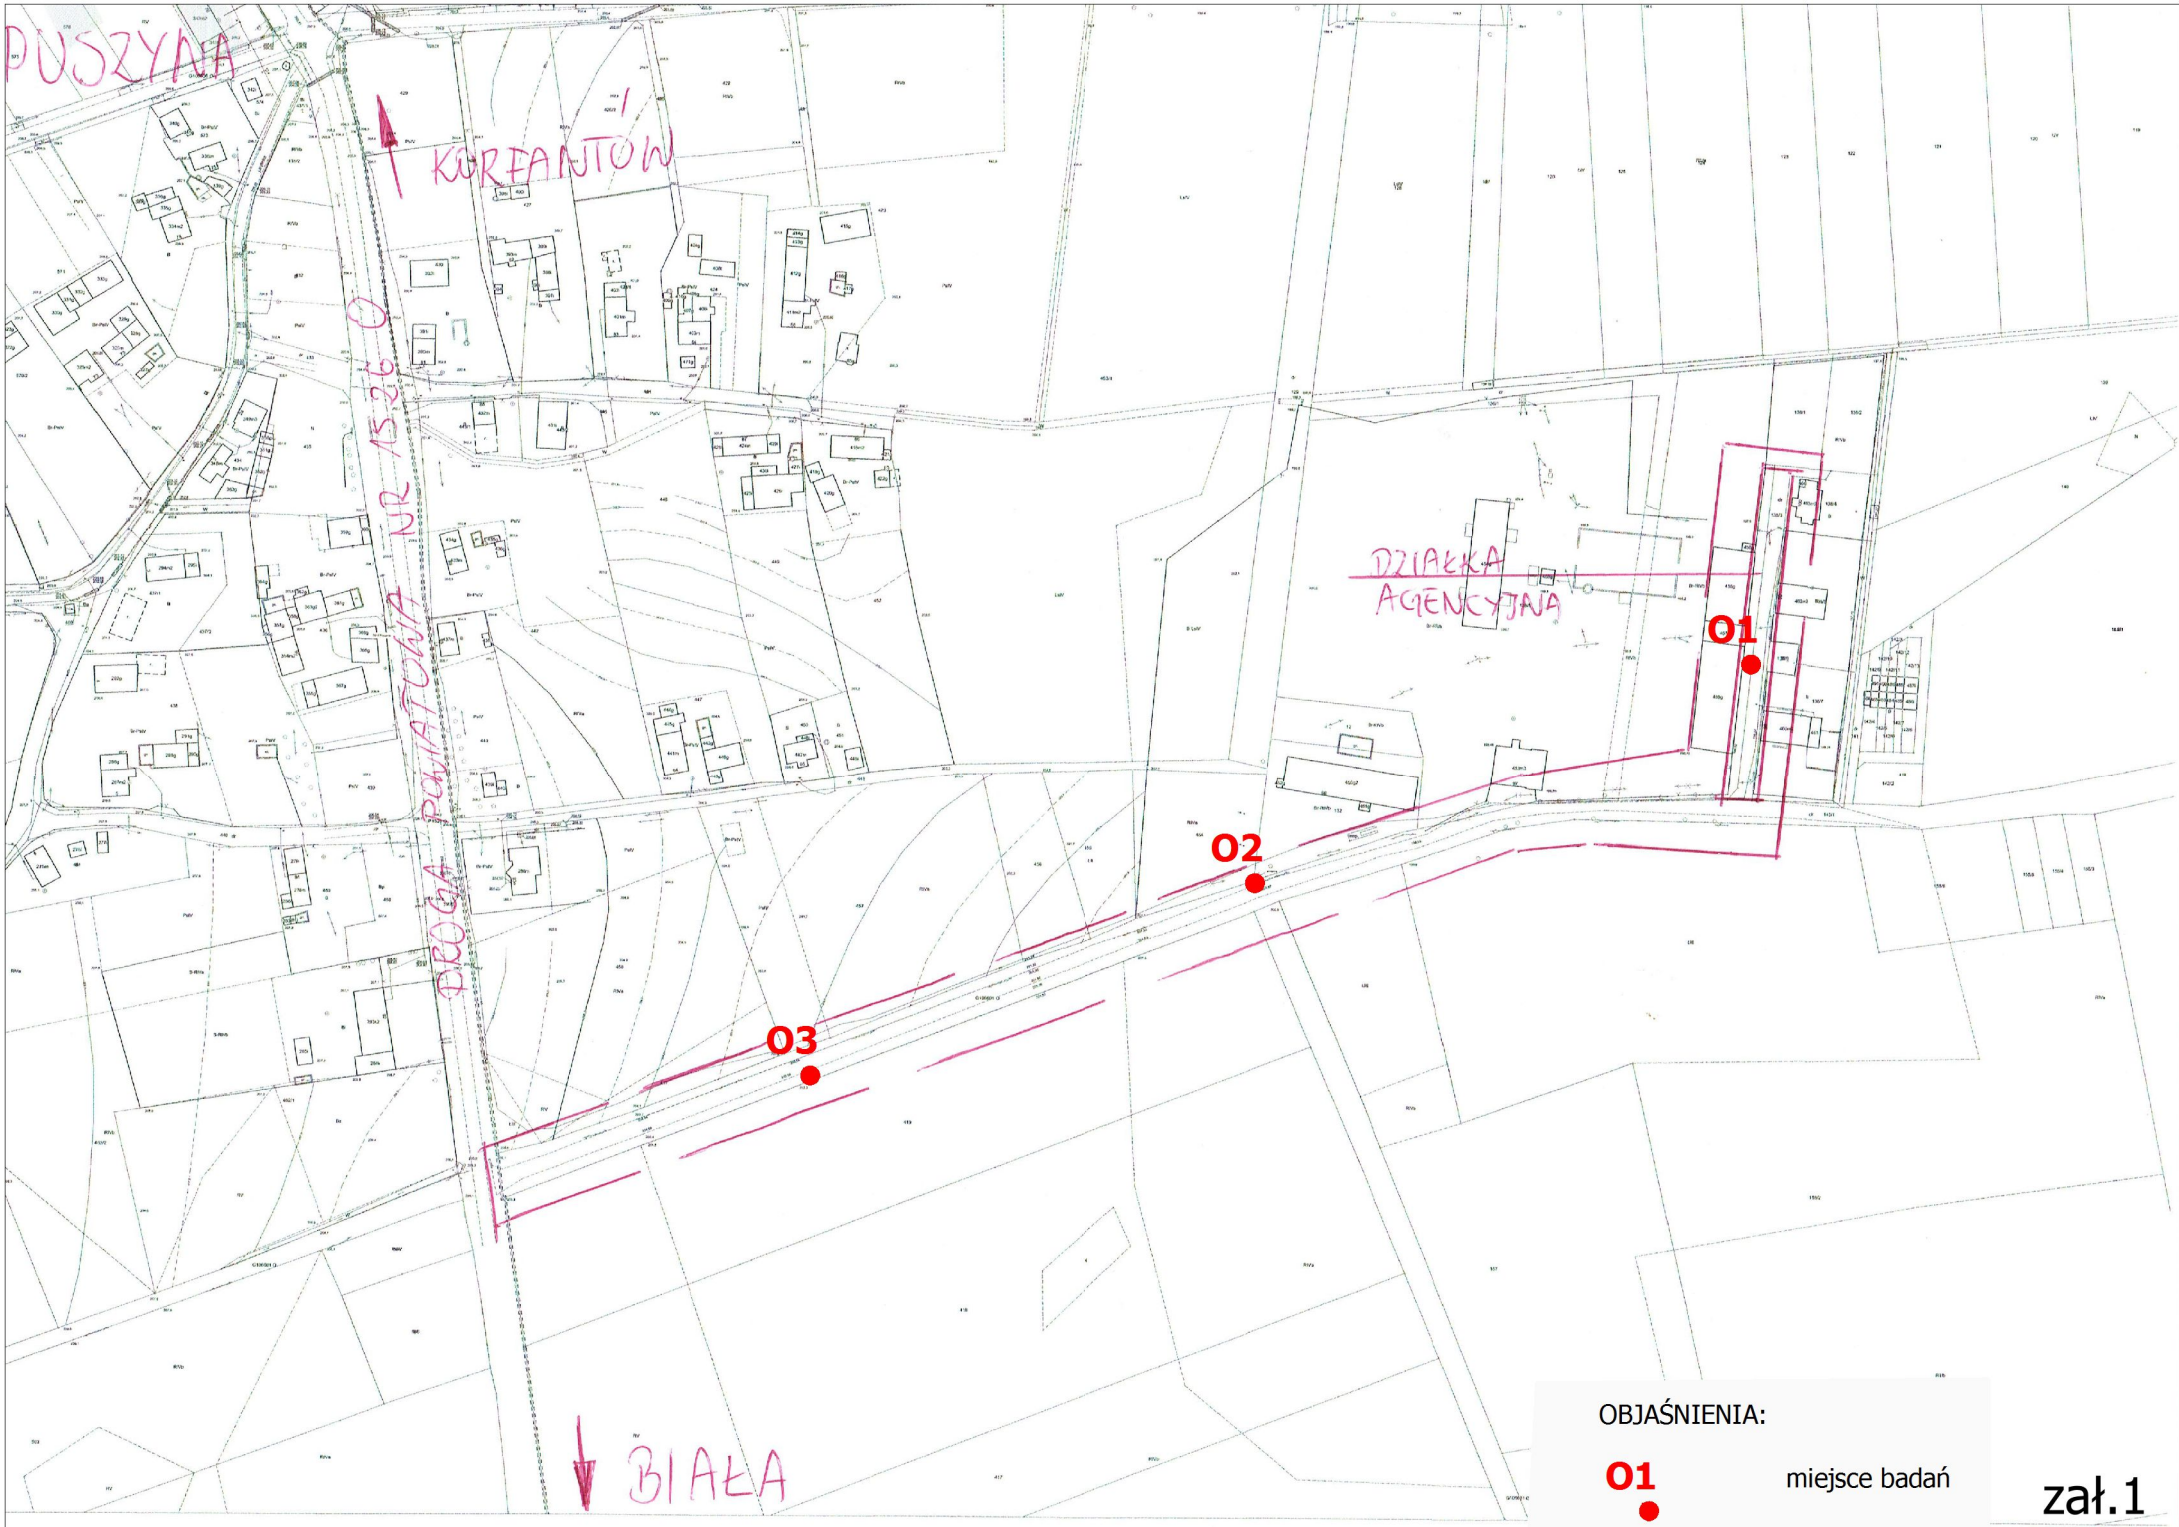

## KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 01

### Temat: Opinia geotechniczna na potrzeby projektu przebudowy drogi w Pusznynie

Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL  
System wiercenia: ręczno-mechaniczny  
Data wyk. wierceń: 2016-07-21

Głębokość zwierciadła wody [m]	Głębokość [m] p. p. t.	Grubość [m]	Symbol gruntu	Opis warstw	Stan	Wilgotność	grupa nośności
	0,00 - 0,20	0,20	nN	łuczeń+szlaka	-	-	-
	0,20 - 0,40	0,20	nB	stara droga brukowa z kamieni	-	-	-
-1.0	0,40 - 1,70	1,30	Gp	glina piaszczysta, szarobrazowa od 1,50m z przewarst. mokrego piasku	plastyczny	-	G4
▼1,50 ▽1,70 -2.0	1,70 - 2,00	0,30	Ps	Piasek średni, szary	śr. zagęszczony	mokry	G1
-3.0							
-4.0							
-5.0							



**ALFAGEO.PL**  
geologia zagęszczenia wiercenia  
Mateusz Janiak  
51-628 Wrocław tel. 530-530-430  
ul. Pugeta 13/1 alfageo@alfageo.pl  
NIP:898-133-68-20 Regon:021176330

*Mateusz Janiak*

## KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 02

### Temat: Opinia geotechniczna na potrzeby projektu przebudowy drogi w Pusznynie

Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL  
System wiercenia: ręczno-mechaniczny  
Data wyk. wierceń: 2016-07-21

Głębokość zwierciadła wody [m]	Głębokość [m] p. p. t.	Grubość [m]	Symbol gruntu	Opis warstw	Stan	Wilgotność	grupa nośności
	0,00 - 0,20	0,20	nB	stara droga brukowa z kamieni	-	-	-
	0,20 - 0,50	0,30	Pg	piasek gliniasty, szarobrazowy	plastyczny	-	G4
-1.0	0,50 - 2,00	1,50	Ps	glina piaszczysta, szarobrazowa od 1,70m z przewarst. mokrego piasku	plastyczny	-	G4
-2.0							
-3.0							
-4.0							
-5.0							

#### Uwagi:

Rów na głębokości 0,8m poniżej poziomu drogi

Obecnie suchy ale z wywiadu lokalnego woda utrzymuje się w nim długo  
co może być przyczyną ułastycznienia podłoża pod drogą

**ALFAGEO.PL**  
geologia zagęszczenia wiercenia  
Mateusz Janiak  
51-628 Wrocław tel. 530-530-430  
ul. Pugeta 13/1 alfageo@alfageo.pl  
NIP: 898-133-68-20 Regon: 021176330

*Mateusz Janiak*

# KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr 03

## Temat: Opinia geotechniczna na potrzeby projektu przebudowy drogi w Pusznynie

Wiercenia wykonał: ALFAGEO.PL  
System wiercenia: ręczno-mechaniczny  
Data wyk. wierceń: 2016-07-21

Głębokość zwierciadła wody [m]	Głębokość [m] p. p. t.	Grubość [m]	Symbol gruntu	Opis warstw	Stan	Wilgotność	grupa nośności
	0,00 - 0,20	0,20	nB	stara droga brukowa z kamieni	-	-	-
-1.0	0,20 - 1,00	0,80	Pg	piasek gliniasty, szarobrazowy z przewarstwieniami gliny piaszczystej	plastyczny	-	G4
	1,00 - 1,40	0,40	$\pi$	pył, szary	plastyczny	-	G4
	1,40 - 1,70	0,30	Pg	piasek gliniasty, szarobrazowy	plastyczny	-	G4
-2.0	1,70 - 2,00	0,30	Ps	piasek średni szary	śr. Zagęszczony	wilgotny	G1
-3.0							
-4.0							
-5.0							

Uwagi:  
Rów od strony południowej zasypyany



Mateusz Janiak